Схема дренажної системи 1-го поверху будівлі АПК - 1 Х8-1 - Х8-9

Х8 - 7

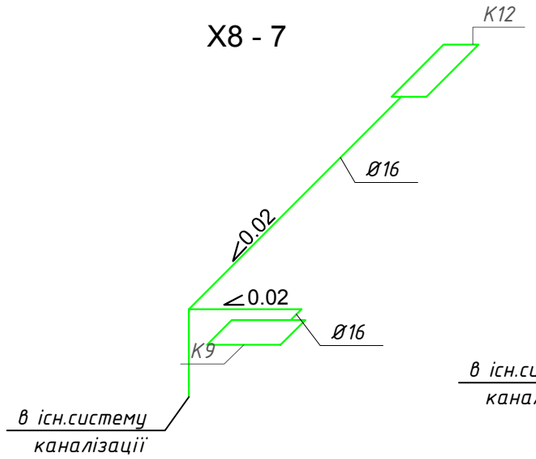

Х8 - 6



Х8 - 1

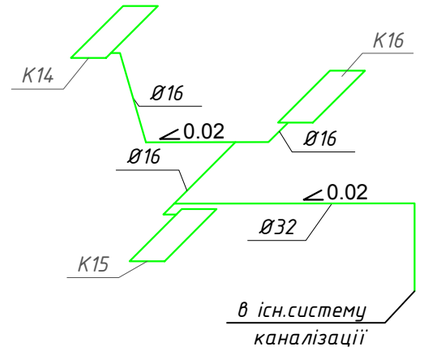

Х8 - 9

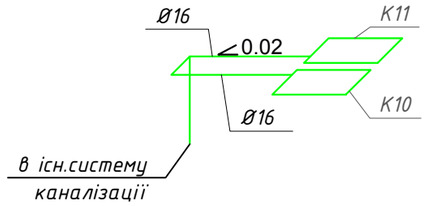

Х8 - 2

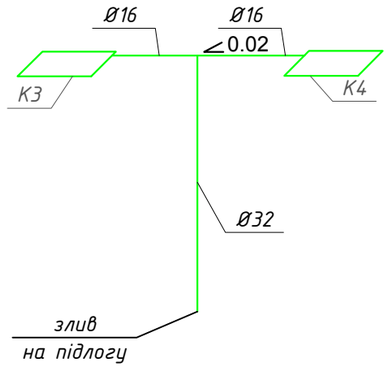

Х8 - 3

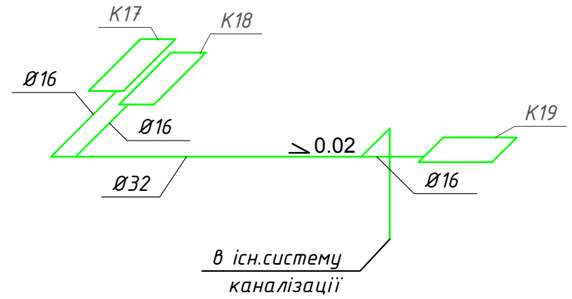

Х8 - 8

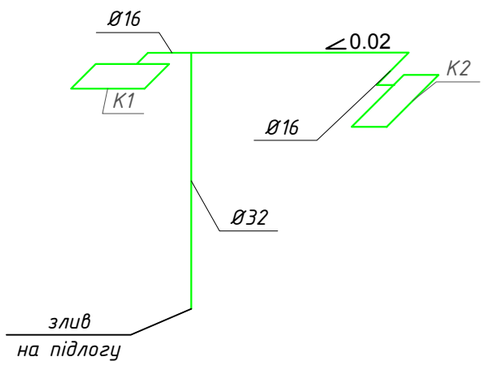

Х8 - 5

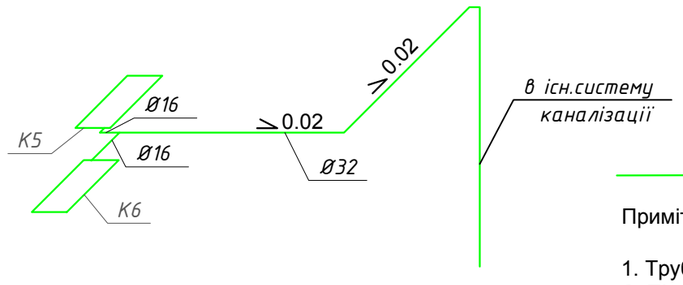

Х8 - 4

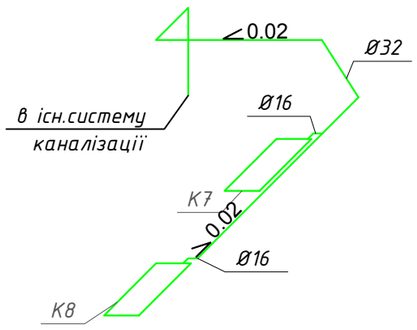

Умовні позначення

- трубопровід дренажний;

Примітки

1. Трубопровід зливу конденсату прокладати під уклоном 0,02 м;
2. Підєднання до фанкойлів виконати дренажною трубою Ø16;
3. Злив на підлогу виконується в існуючі трапи.

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Фесенко			
Розробив		Бурдело			
Перевірив		Куценко			
Норм.контр.		Мех			

23-17-ВК

Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря

II пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	9	23

Схема дренажної системи 1-го поверху будівлі АПК-1 Х8-1 - Х8-9

ТОВ "Чернігівська проектна група"